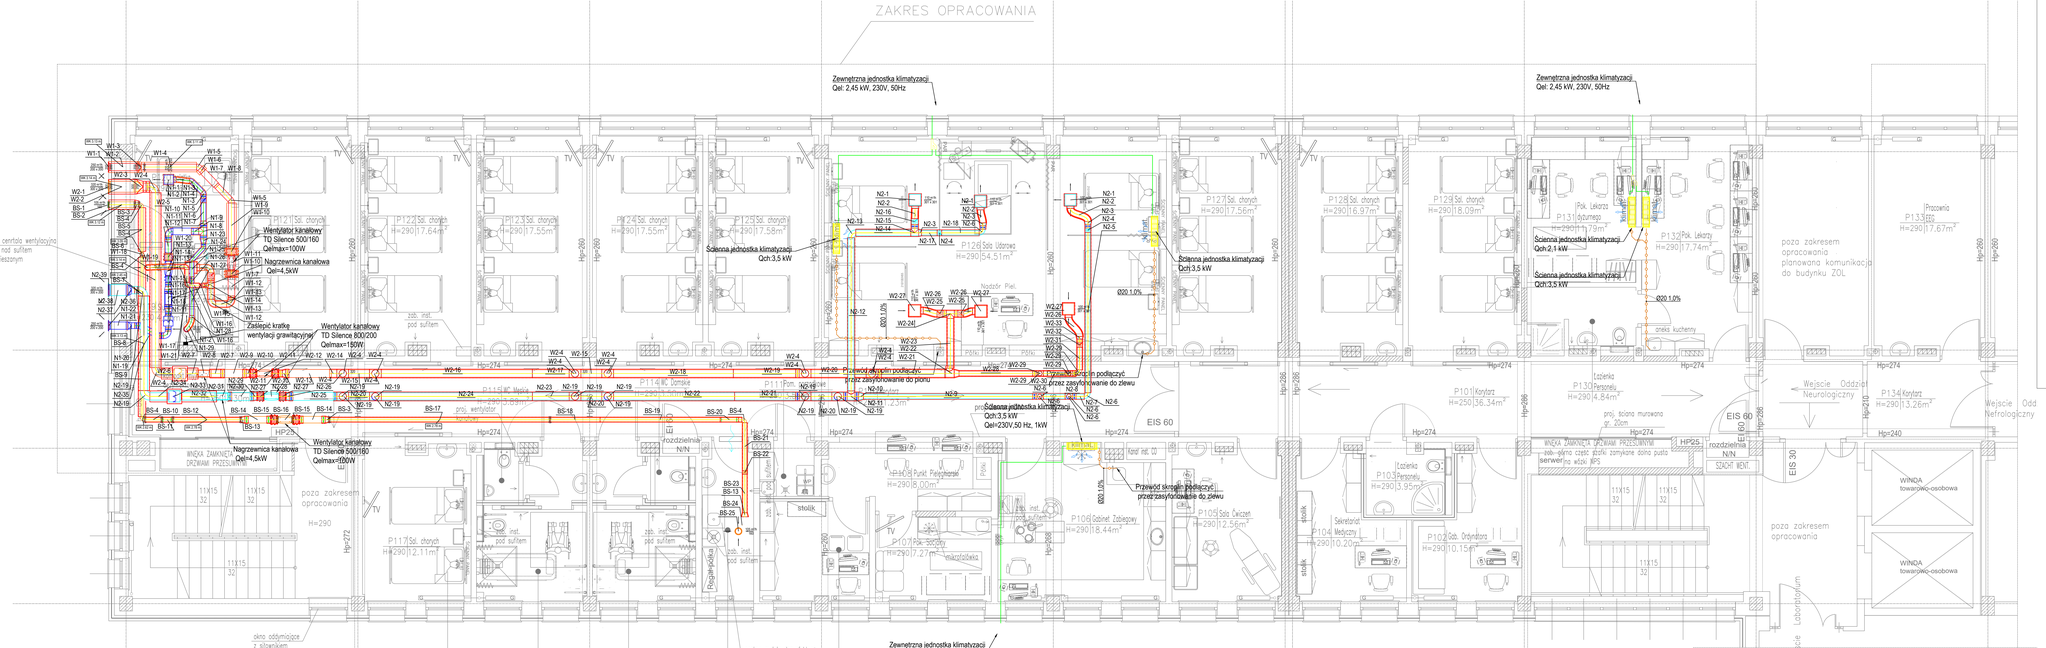
ZAKRES OPRACOWANIA
Zewnętrzna jednostka klimatyzacji
Qel: 2,45 kW, 230V, 50Hz
Zewnętrzna jednostka klimatyzacji
Qel: 2,45 kW, 230V, 50Hz
Ścienna jednostka klimatyzacji
Qch:3,5 kW
Ścienna jednostka klimatyzacji
Qch:3,5 kW
Ścienna jednostka klimatyzacji
Qch:2,1 kW
Ścienna jednostka klimatyzacji
Qch:3,5 kW
Ścienna jednostka klimatyzacji
Qch:3,5 kW
Qel=230V,50 Hz, 1kW
Przewód skroplin podłączyć przez zasyfonowanie do zlewu
Przewód skroplin podłączyć przez zasyfonowanie do zlewu
Przewód skroplin podłączyć przez zasyfonowanie do zlewu
Wentylator kanałowy
TD Silence 500/160
Qelmax=100W
Nagrzewnica kanałowa
Qel=4,5kW
Wentylator kanałowy
TD Silence 800/200
Qelmax=180W
Zaślepić kratkę wentylacji grawitacyjnej
Wentylator kanałowy
TD Silence 500/160
Qelmax=100W
Nagrzewnica kanałowa
Qel=4,5kW
proj. centrala wentylacyjna zab. nad sufitem podwieszonym
okno odchylające z siłownikiem
zestaw mycia dezynfekcyjny+ zlew, umywalka, bod. robocza
P121 Sal. chorych H=290 17.64m²
P122 Sal. chorych H=290 17.64m²
P123 Sal. chorych H=290 17.55m²
P124 Sal. chorych H=290 17.55m²
P125 Sal. chorych H=290 17.58m²
P126 Sal. Ubornej H=290 54.51m²
P127 Sal. chorych H=290 17.58m²
P128 Sal. chorych H=290 16.97m²
P129 Sal. chorych H=290 18.09m²
P131 Pok. Lekarzy dyżurnego H=290 17.73m²
P132 Pok. Lekarzy H=290 17.74m²
P133 Poczekalnia H=290 17.67m²
P134 Kontakt H=290 13.26m²
P101 Korytarz H=250 36.34m²
P130 Łazienka Personelu H=290 4.84m²
P103 Łazienka Personelu H=290 3.95m²
P102 Gab. Ordynatora H=290 10.15m²
P104 Sekretariat Medyczny H=290 10.20m²
P105 Sala Ćwiczeń H=290 12.56m²
P106 Gabinet Zabiegowy H=290 18.44m²
P107 Pok. Socjalny H=290 7.27m²
P108 Pok. Pielęgniarek Położnej H=290 8.00m²
P117 Sal. chorych H=290 12.11m²
P116 Łazienka Męska NPS H=290 7.66m²
P113 Łazienka Damska NPS H=290 7.15m²
P112 Brudownik H=290 5.93m²
P109 Pok. Pielęgniarki Oddziałowej H=290 8.11m²
poza zakresem opracowania
poza zakresem opracowania planowaną komunikacja do budynku ZOL
poza zakresem opracowania
WNĘKA ZAMKNIĘTA DROWAM PRZESUWNYM
WNĘKA ZAMKNIĘTA DROWAM PRZESUWNYM
EIS 60
EIS 30
EIS 60
rozdzielnia N/N
SZACHT WENT.
WINDA towarowo-osobowa
WINDA towarowo-osobowa
Wejście Oddziału Neurologicznego
Wejście Oddziału Neurologicznego
Wejście Laboratorium
Recepcja
stolik
stolik
stolik
stolik
Kanał went. 00
Kanał went. 01
Kanał went. 02
Kanał went. 03
Kanał went. 04
Kanał went. 05
Kanał went. 06
Kanał went. 07
Kanał went. 08
Kanał went. 09
Kanał went. 10
Kanał went. 11
Kanał went. 12
Kanał went.